

Deklaracja zgodności

Declaration of conformity

(Zgodna z / According to: ISO/IEC 17050-1:2010)

Numer identyfikacyjny / ID No: DZ.03.01.1201.v.02.2017

Producent urządzenia / *Manufacturer*

Zakład Wytwórczy Aparatów Elektrycznych Sp. z o.o.

ul. Gdańska 60, 84-300 Lębork, Polska/Poland

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkt / *declares under his whole responsibility that the product*
Rozłącznik wewnętrzny / Indoor current switch: OM-12

jest zgodny z postanowieniami wymienionych poniżej norm i/lub innych dokumentów normatywnych
/ is applicable to comply with the following standards and/or other normative documents:

PN-EN 62271-103 :2011 – Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza --

Część 103: Rozłączniki o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV do 52 kV włącznie

High-voltage switchgear and controlgear – Part 103: Switches for rated voltages above 1 kV and less than 52 kV

PN-EN 62271-1 :2009 + A1:2011 – Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza –

Część 1: Postanowienia wspólne

High-voltage switchgear and controlgear – Part 1: Common specifications

Deklaracja wystawiana jest na podstawie przeprowadzonego nadzoru wszystkich działań mających wpływ na jakość wyrobu zgodnie z Systemem Zarządzania Jakością opracowanym wg normy ISO 9001 oraz wykonanych działań kontrolno-odbiorczych i badań wyrobu.

This declaration is based of supervision carried out for all activities affecting the quality of our products in accordance with Company's Quality Management System based on ISO 9001 standard and on the base of carried out the routine and sample test.

Lębork, 10.08.2017

PEŁNOMOCNIK
ds. zintegrowanego systemu zarządzania
Monika Grabowska
inż. Monika Grabowska

Z upow.

.....
Zatwierdził / Confirmed by

Zakład Wytwórczy Aparatów Elektrycznych Sp. z o.o. | ul. Gdańska 60 | 84-300 Lębork

Adres korespondencyjny | *Correspondence address:*


Zakład Wytwórczy Aparatów Elektrycznych Sp. z o.o.

ul. Łąkowa 2 | Kębłowo Nowowiejskie | 84-351 Nowa Wieś Lęborska | POLAND

tel.: +48 59 86 33 615 | fax: +48 59 86 33 386 | zwae@zwae.com.pl

NIP: 841-14-88-591 | KRS: 0000196233 | kapitał zakładowy: 100 000,00 PLN

zwae.com.pl

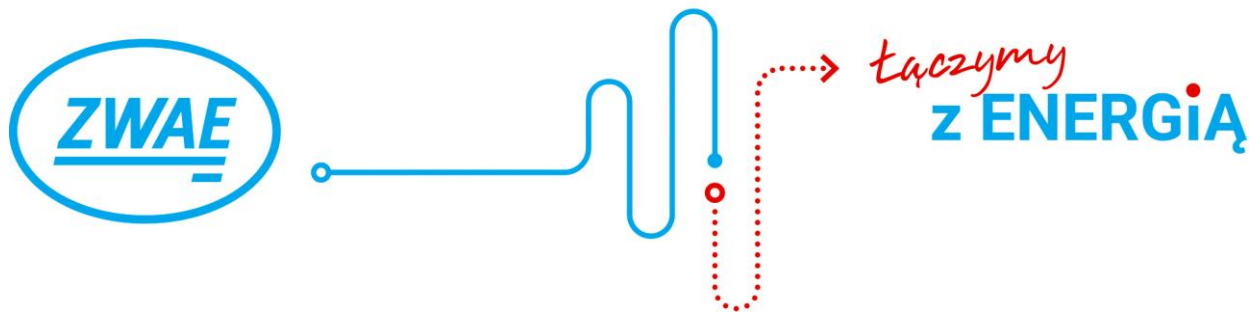

Deklaracja zgodności

Declaration of conformity

(Zgodna z / According to: ISO/IEC 17050-1:2010)

Numer identyfikacyjny / ID No: DZ.03.01.1202.v.01.2017

Producent urządzenia / *Manufacturer*

Zakład Wytwórczy Aparatów Elektrycznych Sp. z o.o.

ul. Gdańska 60, 84-300 Lębork, Polska/Poland

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkt / *declares under his whole responsibility that the product*
Rozłącznik wewnętrzny / Indoor current switch: OMB-12

jest zgodny z postanowieniami wymienionych poniżej norm i/lub innych dokumentów normatywnych
/ is applicable to comply with the following standards and/or other normative documents:

PN-EN 62271-105 :2012 – Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza –

Część 105: Kombinacje bezpiecznika prądu przemiennego na napięcia znamionowe powyżej 1 kV do 52 kV włącznie

High-voltage switchgear and controlgear – Part 105: Alternating current switch-fuse combinations for rated voltages above 1 kV up to and including 52 kV

PN-EN 62271-1 :2009 + A1:2011 – Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza –

Część 1: Postanowienia wspólne

High-voltage switchgear and controlgear – Part 1: Common specifications

Deklaracja wystawiana jest na podstawie przeprowadzonego nadzoru wszystkich działań mających wpływ na jakość wyrobu zgodnie z Systemem Zarządzania Jakością opracowanym wg normy ISO 9001 oraz wykonanych działań kontrolno-odbiorczych i badań wyrobu.

This declaration is based of supervision carried out for all activities affecting the quality of our products in accordance with Company's Quality Management System based on ISO 9001 standard and on the base of carried out the routine and sample test.

Lębork, 10.08.2017

PEŁNOMOCNIK
ds. zintegrowanego systemu zarządzania
Z upow. *Monika Grabowska*
inż. *Monika Grabowska*
.....
Zatwierdził / Confirmed by

Zakład Wytwórczy Aparatów Elektrycznych Sp. z o.o. | ul. Gdańska 60 | 84-300 Lębork

Adres korespondencyjny | *Correspondence address:*


Zakład Wytwórczy Aparatów Elektrycznych Sp. z o.o.

ul. Łąkowa 2 | Kębłowo Nowowiejskie | 84-351 Nowa Wieś Lęborska | POLAND

tel.: +48 59 86 33 615 | fax: +48 59 86 33 386 | zwae@zwae.com.pl

NIP: 841-14-88-591 | KRS: 0000196233 | kapitał zakładowy: 100 000,00 PLN

zwae.com.pl

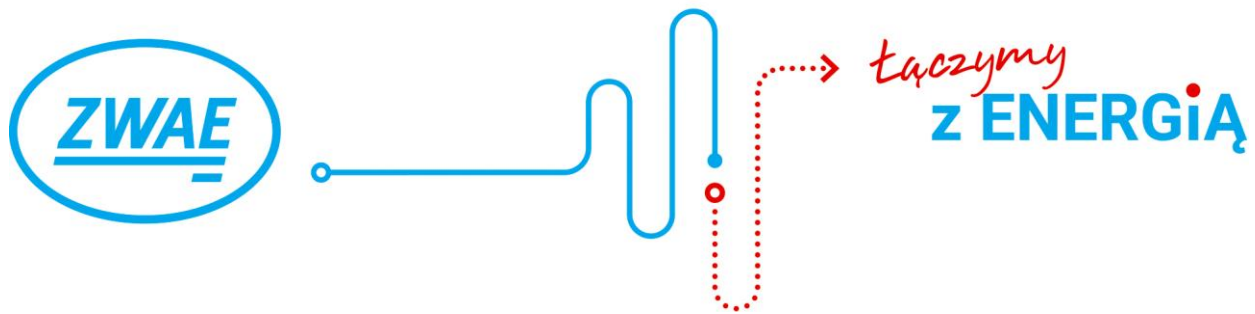

Deklaracja zgodności

Declaration of conformity

(Zgodna z / According to: ISO/IEC 17050-1:2010)

Numer identyfikacyjny / ID No: DZ.03.01.1203.v.02.2017

Producent urządzenia / *Manufacturer*

Zakład Wytwórczy Aparatów Elektrycznych Sp. z o.o.

ul. Gdańska 60, 84-300 Lębork, Polska/Poland

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkt / *declares under his whole responsibility that the product*
Rozłącznik wewnętrzny / Indoor current switch: OM / OMB-12

jest zgodny z postanowieniami wymienionych poniżej norm i/lub innych dokumentów normatywnych
/ is applicable to comply with the following standards and/or other normative documents:

PN-EN 62271-105 :2012 – Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza --

Część 105: Kombinacje bezpiecznika prądu przemiennego na napięcia znamionowe powyżej 1 kV do 52 kV włącznie
High-voltage switchgear and controlgear – Part 105: Alternating current switch-fuse combinations for rated voltages above 1 kV up to and including 52 kV

PN-EN 62271-103 :2011 – Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza --

Część 103: Rozłączniki o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV do 52 kV włącznie

High-voltage switchgear and controlgear – Part 103: Switches for rated voltages above 1 kV and less than 52 kV

PN-EN 62271-102 :2005 – Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza --

Część 102: Odłączniki i uziemniki wysokiego napięcia prądu przemiennego

High-voltage switchgear and controlgear – Part 102: Alternating current disconnectors and earthing switches

PN-EN 62271-1 :2009 + A1:2011 – Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza –

Część 1: Postanowienia wspólne

High-voltage switchgear and controlgear – Part 1: Common specifications

Deklaracja wystawiana jest na podstawie przeprowadzonego nadzoru wszystkich działań mających wpływ na jakość wyrobu zgodnie z Systemem Zarządzania Jakością opracowanym wg normy ISO 9001 oraz wykonanych działań kontrolno-odbiorczych i badań wyrobu.

This declaration is based of supervision carried out for all activities affecting the quality of our products in accordance with Company's Quality Management System based on ISO 9001 standard and on the base of carried out the routine and sample test.

PEŁNOMOCNIK
ds. zintegrowanego systemu zarządzania

Monika Grabowska
inż. Monika Grabowska

Z upow.

.....
Zatwierdził / Confirmed by

Lębork, 10.08.2017

Zakład Wytwórczy Aparatów Elektrycznych Sp. z o.o. | ul. Gdańska 60 | 84-300 Lębork

Adres korespondencyjny | *Correspondence address:*


Zakład Wytwórczy Aparatów Elektrycznych Sp. z o.o.

ul. Łąkowa 2 | Kębłowo Nowowiejskie | 84-351 Nowa Wieś Lęborska | POLAND

tel.: +48 59 86 33 615 | fax: +48 59 86 33 386 | zvae@zvae.com.pl

NIP: 841-14-88-591 | KRS: 0000196233 | kapitał zakładowy: 100 000,00 PLN

zvae.com.pl

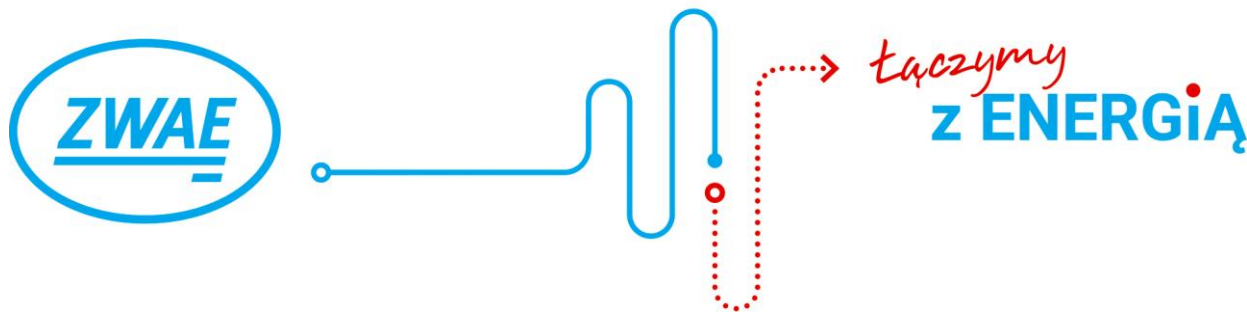

Deklaracja zgodności

Declaration of conformity

(Zgodna z / According to: ISO/IEC 17050-1:2010)

Numer identyfikacyjny / ID No: DZ.03.01.2401.v.02.2017

Producent urządzenia / *Manufacturer*

Zakład Wytwórczy Aparatów Elektrycznych Sp. z o.o.

ul. Gdańska 60, 84-300 Lębork, Polska/Poland

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkt / *declares under his whole responsibility that the product*

Rozłącznik wewnętrzny / Indoor current switch: OM / OMB - 24

jest zgodny z postanowieniami wymienionych poniżej norm i/lub innych dokumentów normatywnych

/ is applicable to comply with the following standards and/or other normative documents:

PN-EN 62271-105 :2012 – Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza --

Część 105:Kombinacje bezpiecznika prądu przemiennego na napięcia znamionowe powyżej 1 kV do 52 kV włącznie

High-voltage switchgear and controlgear – Part 105: Alternating current switch-fuse combinations

for rated voltages above 1 kV up to and including 52 kV

PN-EN 62271-103 :2011 – Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza --

Część 103: Rozłączniki o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV do 52 kV włącznie

High-voltage switchgear and controlgear – Part 103: Switches for rated voltages above 1 kV and less than 52 kV

PN-EN 62271-102 :2005 – Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza --

Część 102: Odłączniki i uziemniki wysokiego napięcia prądu przemiennego

High-voltage switchgear and controlgear – Part 102: Alternating current disconnectors and earthing

switches

PN-EN 62271-1 :2009 + A1:2011 – Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza –

Część 1: Postanowienia wspólne

High-voltage switchgear and controlgear – Part 1: Common specifications

Deklaracja wystawiana jest na podstawie przeprowadzonego nadzoru wszystkich działań mających wpływ na jakość wyrobu zgodnie z Systemem Zarządzania Jakością opracowanym wg normy ISO 9001 oraz wykonanych działań kontrolno-odbiorczych i badań wyrobu.

This declaration is based of supervision carried out for all activities affecting the quality of our products in accordance with Company's Quality Management System based on ISO 9001 standard and on the base of carried out the routine and sample test.

PEŁNOMOCNIK
ds. zintegrowanego systemu zarządzania

Z upow.

Monika Grabowska
inż. Monika Grabowska

Lębork, 10.08.2017

Zatwierdził / Confirmed by

Zakład Wytwórczy Aparatów Elektrycznych Sp. z o.o. | ul. Gdańska 60 | 84-300 Lębork

Adres korespondencyjny | *Correspondence address:*

Zakład Wytwórczy Aparatów Elektrycznych Sp. z o.o.

ul. Łąkowa 2 | Kębłowo Nowowiejskie | 84-351 Nowa Wieś Lęborska | POLAND

tel.: +48 59 86 33 615 | fax: +48 59 86 33 386 | zwae@zwae.com.pl

NIP: 841-14-88-591 | KRS: 0000196233 | kapitał zakładowy: 100 000,00 PLN

zwae.com.pl